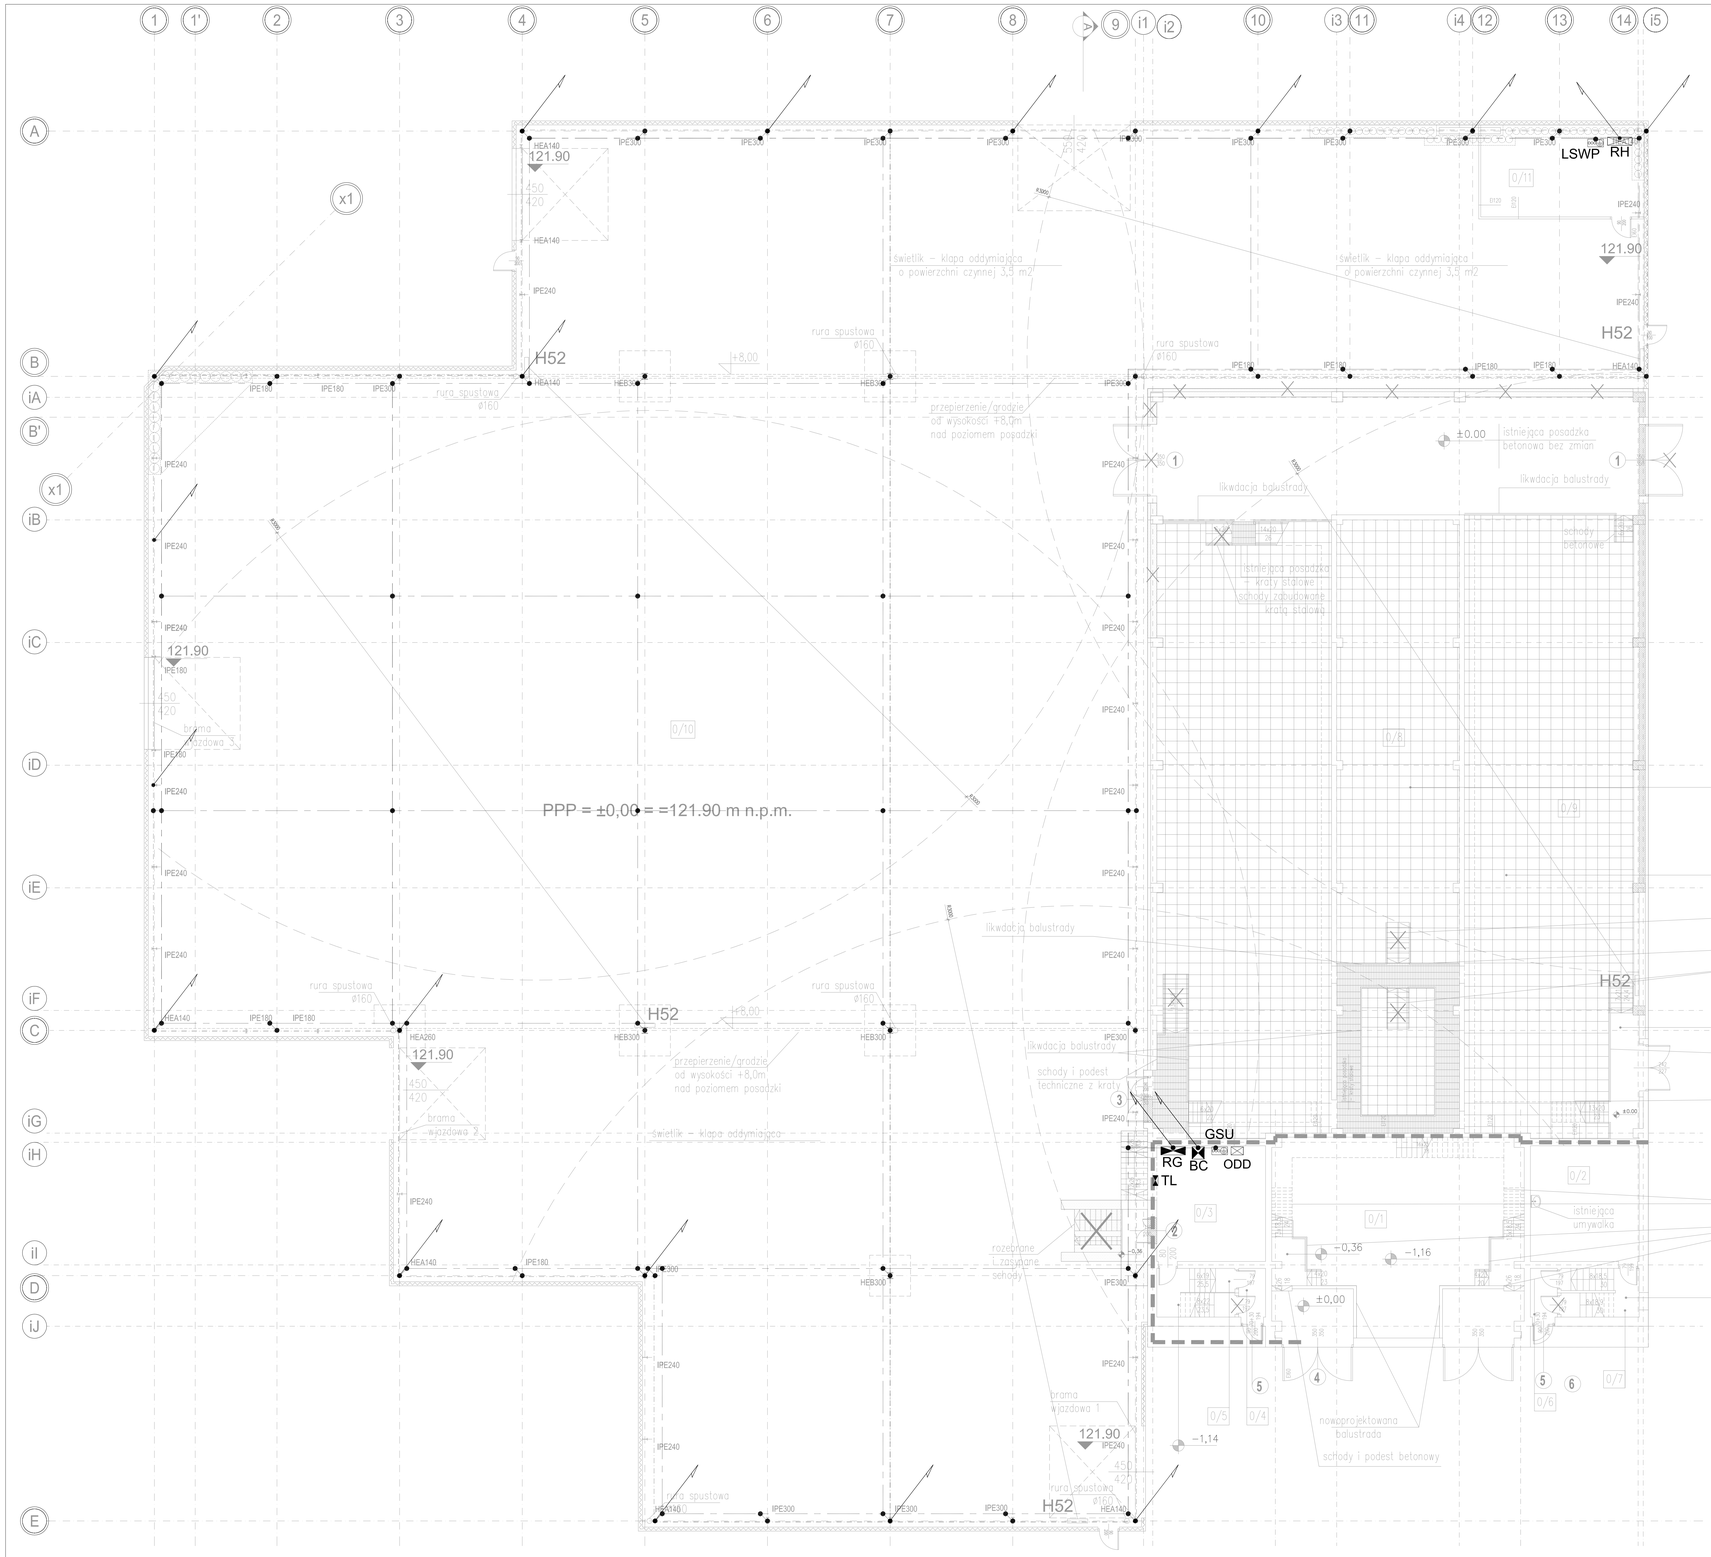

0/1	MAGAZYN 120,00 m2 posadzka betonowa	0/3	POM.TECHN. 33,24 m2 posadzka betonowa	0/5	KLATKA SCHODOWA 5,87 m2 posadzka lastryko	0/7	KLATKA SCHODOWA 5,74 m2 posadzka lastryko	0/9	MAGAZYN 649,19 m2 posadzka betonowa i kraty stalowe				
0/2	WĘZEŁ CIEPLNY 30,11 m2 posadzka betonowa	0/4	KORYTARZ 3,13 m2 posadzka betonowa	0/6	KORYTARZ 3,13 m2 posadzka betonowa	0/8	MAGAZYN 178,65 m2 posadzka betonowa i kraty stalowe	0/10	MAGAZYN 2975,96 m2 posadzka betonowa	0/11	POM.TECHNICZNE 36,00 m2 posadzka betonowa		

ŚCIANY ISTNIEJĄCE – BEZ ZMIAN

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE I ZAMUROWANIA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

ELEMENTY WYBURZANE W BUD. ISTNIEJĄCYM

UWAGI:

- NINIEJSZY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANY BEZ UWZGLĘDNIENIA OPISU TECHNICZNEGO, KTÓRY JEST JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
- RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ SĄ RYSUNKAMI PODSTAWOWYMI PROJEKTU, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI NALEŻY TE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
- PROJEKT STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACYJNEJ.
- ZAUWAŻONE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NA RYSUNKACH I OPISACH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI W CELU WYJAŚNIENIA
- TYCZENIE OBIEKTU WEDŁUG PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ ZAMAWIAĆ PO OBMIARZE WYKONANYCH OTWORÓW
- WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- OTWORY DLA BRAM NALEŻY SKORYGOWAĆ PO OSTATECZNYM WYBORZE BRAM
- WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SYMBOL	OPIS
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	UZIOM FUNDAMENTOWY –BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm (UKŁADANA W CHUDYM BETONIE)
	SIATKA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW –BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm (UKŁADANA W GÓRNEJ WARSTWIE WYLEWKI)
	POŁĄCZENIE SPAWANE
	WYPUST WYPROWADZONY Z SIATKI WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW – BEDNARKA FeZn 30x4mm2
	PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – STALOWE SŁUPY KONSTRUKCJI BUDYNKU SPEŁNIAJĄCE WYMOGI CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ
LSWP/GSU	LOKALNA SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW/GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

UWAGA!

1. JAKO NATURALNE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (SŁUPY STALOWE) Z ZACHOWANIEM WYMAGAŃ NORMY PN–EN 62305–3:2009 "Ochrona odgromowa–Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia"

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROZSZERZONY

PROJEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ JEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE, PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK"

INWESTOR: WROCŁAW, UL. BYSTRZYCKA / NA OSTATNIM GROSZU, DZIAŁKA NR 3/5 AM-1 OBRĘB MUCHOBÓR MAŁY
OPERA WROCŁAWSKA UL. ŚWIDNICKA 35, 50-066 WROCŁAW, NIP 896-000-55-26

TEMAT RYSUNKU:

Plan instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Rzut parteru

PRACOWNIA PROJEKTOWA: ARCH-E SP. Z O.O. UL. MALARSKA 19-24/7 50-111 WROCŁAW

NR RYSUNKU: OPWR-E-02

2012_01_OPERA WR05_ARCHITEKTURA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inż. WOJCIECH KOMPAŁA — upr. nr 353/DOŚ/10

SPRAWDZAJĄCY: inż. PAWEŁ PIOTROWSKI — upr. nr OPL/0598/OE/10

DATA: 20.04.2012

SKALA: 1:200

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim